



# SHELL AND TUBE



# C O N D E N S E R S



The WTK shell and tube condensers are designed, using the best technical solutions, for applications in the fields of air-conditioning and refrigeration. The capacity range, in nominal conditions, is between 10 kW and 1700 kW with just three shell lengths. To allow a rapid and clear definition of the product, a table with the IDENTIFICATION CODE has been prepared in which a series of variable standards and any particular requests are drawn up. The shell and tube is made of high performance tubes of special copper, finned externally and grooved internally for a low fouling factor. With the combination of the two effects, refrigerant side and water-flow side, condensers are obtained that are reduced in size and weight compared to those that use traditional tubes, for the same capacity. All the products are made to function with tap water, well water or, on request, sea water.

## MATERIALS USED

The materials, the welding and the manufacturing process controls conform to the directives of the countries of destination and to the European Standards that regulate and direct the construction of pressurized vessels.

- tubes are of Sf-Cu F22 copper, DIN 1787.
- all components are in carbon steel are sandblasted before assembly.
- the asbestos-free gaskets used are suitable for use with HCFC and HCF refrigerants.

## TESTS AND QUALITY

WTK shell and tube condensers have undergone a hydraulic pressure test equal to 1,43 times the design pressure ( $P_T = P_s \times 1,43$ ). The tests are carried out according to the quality manual UNI EN ISO 9001:2000 and, specifically, all the products undergo:

- pressure testing on the refrigerant side (Prp);
- pressure testing on the water-flow side (Pwp);
- leak testing with leak detectors (maximum acceptable value is comparable to 3gr/year of R22).

## LIMITS OF USE

These are defined by the design pressure and the temperature interval shown in the following chart:

		NOT TESTED	PED (CE) PxV > 200 bar x dm <sup>3</sup>
T [°C]	min	-10	-10
	max	90	90
Pr	[bar]	30	30
Prp	[bar]	33	33
Pw	[bar]	16	16
Pwp	[bar]	17,6	17,6

T = design temperature; Pr = design pressure, refrigerant side; Prp = test pressure, refrigerant side; Pw = design pressure, water-flow side; Pwp = test pressure, water-flow side

## CONTAMINATION FACTOR

In the shell and tube condensers, a deposit inside the tubes (contamination factor ff), is a normal effect that must be considered when selecting the product. With the use of heat-exchanging tubes of low contamination factor, the risk of deposits is reduced, but not entirely eliminated; thus, for a correct dimensioning, we advise the following:

- well and city water  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- drinking water and glycol solutions < 30%  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- river water, sea water and glycol solutions > 30%  $ff = 0,000086 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- muddy river water  $ff = 0,000172 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

I condensatori a fascio tubiero WTK sono progettati impiegando le migliori soluzioni tecniche per l'applicazione nei settori del condizionamento e della refrigerazione. La gamma di potenza, alle condizioni nominali, è compresa tra 10 kW e 1700 kW con solo tre lunghezze di mantello. Per consentire una rapida e chiara definizione del prodotto è stata predisposta una tabella con i CODICI DI IDENTIFICAZIONE in cui vengono riportati una serie di variabili standard ed eventuali richieste particolari. Il fascio tubiero è realizzato con tubi in rame speciali ad elevate prestazioni, alettati esternamente e rigati internamente a basso fattore di sporramento. Con la combinazione dei due effetti, lato refrigerante e lato acqua, si ottengono dei condensatori ridotti in dimensione e in peso rispetto a quelli che impiegano i tubi tradizionali a parità di potenza scambiata. Tutti i prodotti sono costruiti per funzionamento con acqua di torre, con acqua di pozzo e su richiesta con acqua di mare.

## MATERIALI IMPIEGATI

I materiali, le saldature e i controlli di processo sono conformi alle direttive dei paesi di destinazione e alle Norme Europee che regolano e sovrintendono alla costruzione dei recipienti a pressione.

- tubi di rame SF-Cu F22 DIN 1787
- tutti i componenti in acciaio al carbonio sono sabbiati prima dell'assemblaggio
- guarnizioni esenti amianto idonee all'impiego per refrigeranti HCFC e HCF

## TEST E QUALITA'

I nostri condensatori a fascio tubiero sono stati sottoposti alla prova di pressione idraulica di 1,43 volte la pressione di progetto ( $P_T = P_s \times 1,43$ ). I controlli vengono effettuati in base al manuale di qualità UNI EN ISO 9001:2000 e specificatamente tutti i prodotti sono sottoposti:

- alla prova pressione lato refrigerante (Prp)
- alla prova pressione lato acqua (Pwp)
- alla prova di tenuta con cercafughe (valore max accettato comparabile a 3 gr/anno di R22)

## LIMITI DI IMPIEGO

Sono rappresentati dalla pressione di progetto e dall'intervallo di temperatura riportati nella tabella seguente:

		NON COLLAUDATI	PED (CE) PxV > 200 bar x dm <sup>3</sup>
T [°C]	min	-10	-10
	max	90	90
Pr	[bar]	30	30
Prp	[bar]	33	33
Pw	[bar]	16	16
Pwp	[bar]	17,6	17,6

T = temperatura di progetto; Pr = pressione di progetto, lato refrigerante; Prp = pressione di prova, lato refrigerante; Pw = pressione di progetto, lato acqua; Pwp = pressione di prova, lato acqua

## FATTORE DI SPORCAMENTO

Nei condensatori a fascio tubiero, un deposito interno ai tubi (fattore di sporramento ff), è un effetto normale che deve essere considerato nella selezione del prodotto. Con l'impiego di tubi scambiatori a basso fattore di sporramento si riduce il rischio di deposito, ma non viene annullato; pertanto si consigliano, per un corretto dimensionamento, i seguenti valori:

- acqua di pozzo e di città  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- acqua di torre e soluzioni glicol < 30%  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- acqua di fiume, di mare e soluzioni glicol > 30%  $ff = 0,000086 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- acqua di fiume fangosa  $ff = 0,000172 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Der WTK Rohrbündel-Verflüssiger Projekt wurde mit der besten technischen Lösungen ausgeführt, die eine optimale Anwendung in dem Kälte-Klima Bereich gewährleisten. Der Leistungsbereich bei Standardbedingungen liegt zwischen 10 un 1700 kW und sieht nur drei Mantellänge vor. Um eine schnelle und endgültige Modell-Identifizierung zu definieren, wurde hier eine Tabelle mit einem Bestellungskode vorgesehen, wo man die Standard-Zubehör sowie einige Sonderausführungen eingegeben hat. Der Rohrbündel wurde mit einem geringen Verschmutzungsfaktor und mit Hochleistung innenberippten Sonderkupferrohre realisiert, die auch eine externe innenberippten Sonderkupferrohre vorsehen. Mit der Kombination der zwei Effekten, Kältemittelseite und Mediumseite, wird die Firma WTK Rohrbündel-Verflüssiger herstellen, die bei der gleichen Leistung niedrigere Abmessungen und niedrigen Gewicht als die traditionellen Verflüssigern haben. Alle Produkte können mit Turm sowie Brunnenwasser funktionieren. Auf Anfrage ist es auch möglich, die Seewasser-Version herzustellen.

## MATERIALEN

Die Materialien, die Schweißung und die Produktionsprozesskontrolle entsprechen der den einzigen Ländern sowie europäischen Normen, die die Druckbehältern betreffen.

- Die Rohre sind aus SF-Cu F22 DIN 1787
- Alle Komponenten aus Karbonstahl werden bevor der Montage sandbestrahlt.
- Die Dichtungen sind asbestfrei und geeignet für HCFC oder HCF Kältemittel.

## PRÜFUNGEN UND QUALITÄT

Die Druckprobe unserer Rohrbündelverflüssiger erfolgt mit dem 1,43 fachen des zulässigen Betriebsdruckers ( $P_T = P_S \times 1,43$ ). Die Prüfungen werden auf Basis des innerbetrieblichen Qualitätshandbuchs nach UNI EN ISO 9001:2000 ausgeführt; im besondere werden alle Verdampfer folgenden Prüfungen unterzogen:

- Kältemittelseite Druckprobe (Prp)
- Mediumseite Druckprobe (Pwp)
- Dichtigkeitsprüfung mit Lecksucher (akzeptierter Höchstwert vergleichbar mit 3 g R22/Jahr)

## EINSATZGRENZE

Die Einsatzgrenzen bestehen aus dem Projektdruck und aus dem in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Temperaturbereich:

		NICHT GEPRÜFT	PED (CE) PxV > 200 bar x dm <sup>3</sup>
T [°C]	min	-10	-10
	max	90	90
Pr	[bar]	30	30
Prp	[bar]	33	33
Pw	[bar]	16	16
Pwp	[bar]	17,6	17,6

T = Projekttemperatur; Pr = Projektdruck, Kühlmittelseite; Prp = Prüfdruck, Kühlmittelseite; Pw = Projektdruck, Wasserseite; Pwp = Prüfdruck, Wasserseite

## VERSCHMUTZUNGSFAKTOR

Bei den Rohrbündel-Verflüssiger ist ein Rückstand in den Rohren (Verschmutzungsfaktor ff) normal und muß daher bei der Auswahl des Produktes beachtet werden. Beim Einsatz von Austauscherröhren mit niedrigem Verschmutzungsfaktor wird die Bildung von Ablagerungen reduziert, wird aber nicht annulliert. Daher werden für eine korrekte Auslegung folgende Werte empfohlen:

- Brunnen- und Stadtwasser  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Turmwasser und Gylkollösungen < 30%  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Flußwasser, Meerwasser und Glykollösungen > 30%  $ff = 0,000086 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Schlammhaltiges Flußwasser  $ff = 0,000172 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les condenseurs multitubulaire WTK ont été conçus en employant les meilleures solutions techniques dans les applications du conditionnement et de la réfrigération. La gamme de puissance, aux conditions nominales, s'étend de 27 kW à 1010 kW avec seulement trois longueurs de manteau. Pour consentir une définition rapide et claire du produit, un tableau avec le CODES D'IDENTIFICATION a été réalisé: il comporte une série de variables standard et les éventuelles exigences spéciales. Le faisceau tubulaire est réalisé avec des tubes spéciaux en cuivre pour garantir un rendement élevé, avec ailettes à l'extérieur et gaufrés à l'intérieur à bas facteur d'encrassement. Grâce à la combinaison de ces deux effets, côté réfrigérant et côté eau, on obtient des condenseurs ayant un poids et des dimensions réduites par rapport à ceux qui emploient des tubes traditionnels avec la même capacité de puissance échangée. Tous les produits sont conçus pour fonctionner avec de l'eau de distribution, de l'eau de puits et, sur demande, avec de l'eau de mer.

## MATERIAUX UTILISES

Les matériaux, les soudures et les contrôles de processus sont conformes aux directives des pays de destination et aux Normes Européennes qui régissent et supervisent la construction des récipients à pression.

- tubes en cuivre SF-Cu F22 DIN 1787
- tous les composants en acier au carbone sont sablés avant l'assemblage
- joints sans amiante aptes aux réfrigérants HCFC et HCF

## TEST ET QUALITE

Nos condenseurs ont été soumis à l'essai de pression hydraulique qui est égal à 1,43 fois la pression de project ( $P_T = P_S \times 1,43$ ). Les contrôles sont effectués conformément au manuel interne de la qualité UNI EN ISO 9001:2000.

En particulier, les condenseurs sont soumis aux tests suivants:

- essai de pression côté réfrigérant (Prp)
- essai de pression côté eau (Pwp)
- essai d'étanchéité avec détecteur de fuites (valeur max. admise égale à 3 g/an de R22)

## LIMITES D'UTILISATION

Ces limites sont représentées par la pression de projet et par l'intervalle de température indiqués dans le tableau ci-dessous:

		PAS ESSAYES	PED (CE) PxV > 200 bar x dm <sup>3</sup>
T [°C]	min	-10	-10
	max	90	90
Pr	[bar]	30	30
Prp	[bar]	33	33
Pw	[bar]	16	16
Pwp	[bar]	17,6	17,6

T = température de projet; Pr = pression de projet, côté réfrigérant; Prp = pression d'essai, côté réfrigérant; Pw = pression de projet, côté eau; Pwp = pression d'essai, côté eau

## FACTEURS D'ENCRASSEMENT

Dans les condenseurs multitubulaire, un dépôt à l'intérieur des tubes (facteur d'encrassement ff) représente un effet normal qui doit être pris en considération lors de la sélection du produit. L'emploi de tubes échangeurs à bas facteur d'encrassement réduit le risque de dépôt mais ne l'annule pas. Pour un dimensionnement correct, il est donc conseillé de s'en tenir aux valeurs suivantes:

- eau de puits et de ville  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- eau de distribution et solutions glycol < 30%  $ff = 0,000043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- eau de fleuve, de mer et solutions glycol > 30%  $ff = 0,000086 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- eau de fleuve boueuse  $ff = 0,000172 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

## APPLICATION SUGGESTIONS

For the correct application of our shell and tube condensers, it is necessary to observe certain simple precautions.

- avoid exceeding the maximum water flow rates "Mm" shown in the catalogue. This would cause excessive vibrations and erosion of the heat-exchanging tubes.
- the recommended water-flow rates are between 1,7 and 2,9 m/s: for rates below or above these, please contact our offices.
- when filling the hydraulic circuit, spurge the air completely by means of the bleed on one of the heads.
- use water and solutions compatible with the materials employed.
- in the case of particularly hard water, a deposit may form inside the tubes (contamination factor). When the performance falls off by 15/20% it is necessary to carry out mechanical or chemical internal cleaning.
- when emptying make sure that the water has been completely drained from the special drain-tap positioned on one of the heads; never leave the condenser partially filled with water.
- place the condenser in horizontal position to help refrigerant outlet.
- analyse the water checking the compatibility before using the condenser in open circuit.
- do not expose the condenser to excessive vibrations.
- avoid foreign particles entering the water circuit.
- avoid the cavitation of the pump and the presence of gas in the water circuit.
- avoid the use of the condenser with water containing chlorine (max content = 3 p.p.m.).
- avoid exceeding recommended water velocity value inside the tubes.

## SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione dei nostri condensatori a fascio tubiero è necessario rispettare delle semplici precauzioni:

- evitare di superare le portate acqua max "Mm" riportate a catalogo, causa eccessive vibrazioni ed erosioni dei tubi scambiatori
- valori consigliati di velocità dell'acqua tra 1,7 e 2,9 m/s, per valori inferiori o superiori contattare i ns. uffici
- in fase di riempimento del circuito idrico, scaricare completamente l'aria attraverso l'apposito sfiato posizionato su una testata
- usare acque e soluzioni compatibili con i materiali impiegati
- nel caso di acque particolarmente dure si può verificare un deposito interno ai tubi (fattore di sporcameto). Quando le prestazioni decadono del 15/20% è necessario fare una pulizia interna meccanica o chimica
- in caso di svuotamento verificare che l'acqua sia completamente drenata dall'apposito scarico posizionato su una testata, non lasciare mai il condensatore parzialmente pieno d'acqua.
- montare il condensatore orizzontale, per facilitare l'uscita del refrigerante.
- analizzare le acque verificandone la compatibilità prima di utilizzare il condensatore in circuiti aperti,
- non sottoporre il condensatore a vibrazioni eccessive,
- evitare l'ingresso di corpi estranei nel circuito idraulico,
- evitare la cavitazione della pompa e la presenza di gas nel circuito idraulico.
- evitare l'uso con acque contenenti cloro (max = 3 p.p.m.),
- evitare di superare all'interno dei tubi la velocità dell'acqua consigliata.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die korrekte Anwendung unserer Rohrbündel-Kondensatoren sind einige einfache Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Die im Katalog angegebene Wassermenge "Mm" nicht überschreiten, um Vibrationen und Erosionen der Rohren zu vermeiden.
- Empfohlene Wassergeschwindigkeit zwischen 1,7 und 2,9 m/s. Für niedrigere oder höhere Geschwindigkeit, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer technischen Abteilung.
- Bei Wasserkreisfüllung, die Luft durch dem Entlüftungsventil abzulassen.
- Nur Wasser oder mit den Materialien kompatiblen Lösungen anzuwenden.
- Bei besonders hartem Wasser können sich Ablagerungen in den Rohren bilden (Verschmutzungsfaktor). Wenn die Leistungen um 15/20% abfallen, ist eine mechanische oder chemische Rohrreinigung erforderlich.
- Beim Entleeren ist zu kontrollieren, daß das Wasser vollständig durch den speziellen Ablass abgelaufen ist, der an einem Kopf angebracht ist. Niemals Wasser im Kondensator lassen.
- Stellen Sie den Verflüssiger in eine horizontale Position, um den Austritt des Kältemittels zu erleichtern.
- Analysieren und überprüfen Sie die Eigenschaften des Wassers bevor Sie es in einem offenen Kreislauf nutzen.
- Setzen Sie den Verflüssiger niemals schweren Vibrationen aus.
- Vermeiden Sie, das Fremdkörper in den Wasserkreislauf eintreten.
- Vermeiden Sie den Stillstand der Pumpe und Gasblasenbildung im Kreislauf.
- Vermeiden Sie den Betrieb mit chlorhaltigem Wasser (max. Gehalt = 3 p.p.m.)
- Vermeiden Sie eine Überschreitung der vorgegebenen Fließgeschwindigkeit.

## CONSEILS D'UTILISATION

Pour une utilisation correcte de nos condenseurs multitubulaire, il est nécessaire de respecter les préconisations suivantes:

- éviter de dépasser les débits maximum "Mm" indiqués dans le catalogue, car cela provoquerait des vibrations excessives et l'érosion des tubes échangeurs.
- valeurs conseillées de vitesse de l'eau entre 1,7 et 2,9 m/s. Pour des valeurs inférieures ou supérieures, veuillez contacter nos bureaux.
- durant la phase de remplissage du circuit hydraulique, veiller à évacuer complètement l'air à travers le trou d'évent placé sur la tête.
- utiliser de l'eau et des solutions compatibles avec les matériaux employés.
- en cas d'eau particulièrement dure, il peut y avoir un dépôt à l'intérieur des tubes (facteur d'encrassement). Lorsque les performances chutent de 15/20%, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage interne mécanique ou chimique.
- en cas de vidange, vérifier que toute l'eau soit complètement drainée à travers le trou de décharge placé sur une tête. Ne jamais laisser le condenseur partiellement rempli.
- monter le condenseur en horizontaux, pour faciliter la sortie de réfrigérant.
- analyser l'eau en vérifiant si il est conciliable, avant l'utilise du condenseur dans circuits ouvertes.
- pas soumettre le condenseur aux forts vibrations
- éviter l'entrée de substances étrangères dans le circuit hydraulique
- éviter la cavitaiton de la pompe et la présence de gaz dans le circuit hydraulique.
- éviter l'usage d'eau qui contienne chlore (max = 3 p.p.m.).
- éviter de dépasser à l'interieur des tubes, la vitesse d'eau conseillée.

CF 315 +200 - A 4P - /-

**CF** Shell and tube condensers - Condensatori a fascio tubiero  
Rohrbündel-Verflüssiger - Condenseurs multitubulaires  
Serie CF Series

**A** Support legs - Supporti - Füße - Supports  
- = without support legs - senza supporti  
ohne Füße - sans support  
A = standard  
E = special support legs - supporti speciali  
Sonder Füße - supports spéciaux

**315** Nominal capacity - Potenza nominale  
Nennleistung - Puissance nominale

**4P** Water side execution - Costruzione lato acqua  
Wasserseite Ausführung - Construction côté eau  
2P = Cooling tower - Acqua di torre  
Turmwasser - Eau de tour  
4P = City water - Acqua di pozzo  
Brunnerwasser - Eau de ville

**+200** Shell length - Lunghezza mantello  
Mantellänge Vor - Longueurs de manteau  
- = standard  
+200 = + 200mm  
+400 = + 400mm

**-** Refrigerant side execution - Costruzione lato refrigerante  
Kältemittelseite Ausführung - Construction côté réfrigérant  
- = standard  
H = Desuperheater - desurriscaldatore  
Enthitzer - désurchauffeur

**-** Approval - Approvazione  
Genehmigung - Approbation  
- = without - senza - ohne - sans  
C = PED (CE)

**/-** Special execution - Costruzione speciale  
Sonderausführung - Construction spéciale  
M\* = Sea water - acqua di mare  
Meerwasser - eau de mer

## THREADED CONNECTIONS

The water side threaded connections up to the 3" (gas) diameter are manufactured directly on the condenser header assembly. For the dimensions d1 and d2 refer to the technical data charts.

## ATTACCHI FILETTATI

Gli attacchi filettati lato acqua fino al diametro 3" (gas) vengono realizzati direttamente sulla testata del condensatore, per le misure d1 e d2 riferirsi a quanto riportato nei dati tecnici.


## GEWINDEANSCHLUSSE

Die Gewindeanschlüsse bis Durchmesser 3" (gas) sind direkt auf die Rohrbündelverflüssiger Kopfplatte angebracht. Für die Maße d1 und d2 beziehen Sie sich bitte auf dem Katalog.

## CONNEXIONS FILETÉES

Les connexions filetées d'entrée d'eau jusqu'au diameter 3" (gas) sont réalisées directement dans le chapeau du condenseur. Pour les mesures d1 et d2 référez-vous aux données techniques.


## FLEXIBLE JOINT GIUNTO FLESSIBILE BIEGSAMER ANSCHLUSS JOINT FLEXIBLE

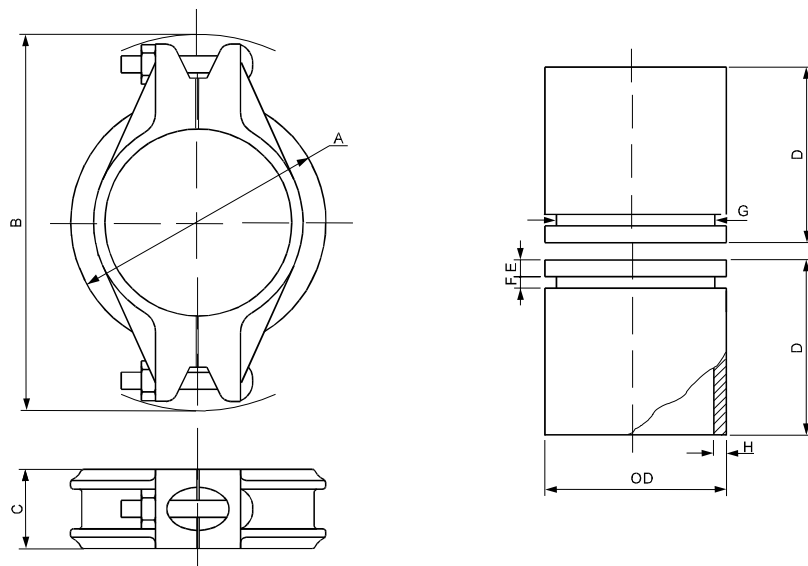

DN (in)	OD (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
100(4")	114,3	149,2	212,8	50,8	100	15,9	9,5	110,1
125(5")	141,3	177,8	250,8	50,8	100	15,9	9,5	135,5
150(6")	168,3	203,2	285,8	50,8	100	15,9	9,5	163,9
200(8")	219,1	263,5	349,3	60,3	100	19	11,1	214,4


**ROTALOCK CONNECTIONS ATTACCO ROTALOCK ROTALOCKANSCHLUSS RACCORD ROTALOCK**

A	mm	36	50	50
RT	-	1"1/4 - 12 UNF	1"3/4 - 12 UNF	1"3/4 - 12 UNF
ODS	mm	22,5	28,2	35,3

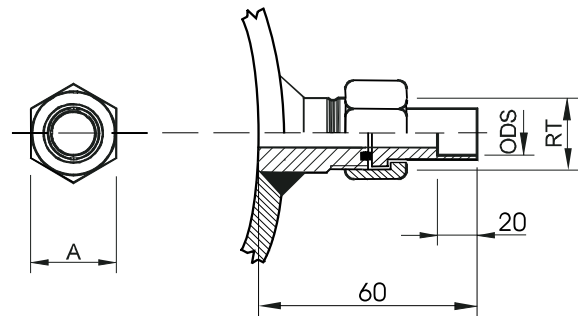


**FLANGE CONNECTIONS ATTACCO A FLANGIA FLANSCHANSCHLUSS RACCORD A BRIDE**

A	mm	Ø 170	Ø 190
L	mm	-	-
ODS	mm	105/108	-
OD	mm	114,3	141,3

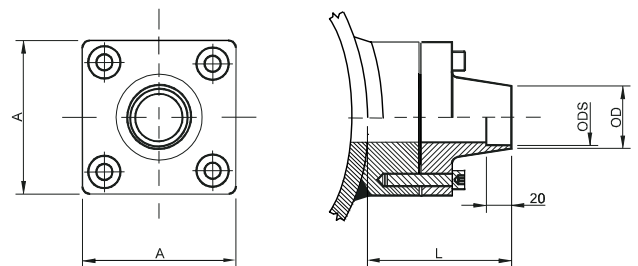

**WELDING CONNECTIONS ATTACCO A SALDARE SCHWEISSANSCHLUSS RACCORD A SOUDER**

OD	mm	48,3	60,3	76,1	88,9
ODS	mm	42,4	54,4	64,4	76,5

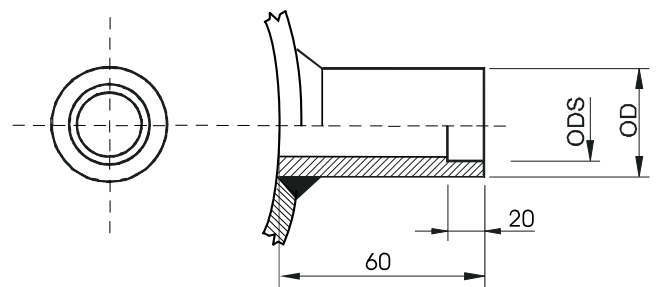




# LEGENDA ZEICHENERKLÄRUNG

<b>Qn</b>	= Nominal capacity Potenza nominale Nennleistung Puissance nominale	<b>Tw<sub>1</sub></b>	= Water inlet temperature Temperatura entrata acqua Wassereintrittstemperatur Température entrée eau
<b>Mn</b>	= Nominal water flow rate Portata acqua nominale Nennwassermenge Débit de l'eau nominal	<b>ΔTsott</b>	= Subcooling Sottoraffreddamento Unter kühlung Sous-refroidissement
<b>Δp<sub>n</sub></b>	= Nominal pressure drop Perdite di carico nominale Nenn druckverlust Perte de charge nominale	<b>d<sub>1</sub> - d<sub>2</sub></b>	= Water connections Attacchi acqua Wasseranschlüsse Raccords eau
<b>Mm</b>	= Maximum water flow rate Portata acqua massima max. Wassermenge Débit de l'eau maximum	<b>d<sub>3</sub></b>	= Refrigerant inlet Attacco entrata refrigerante Kältemittelintrittsanschluß Raccord entrée réfrigérant
<b>Δp<sub>m</sub></b>	= Maximum pressure drop Perdite di carico massima max. Druckverlust Perte de charge maximum	<b>d<sub>4</sub></b>	= Refrigerant outlet Attacco uscita refrigerante Kältemittelaustrittsanschluß Raccord sortie réfrigérant
<b>2P - 4P</b>	= Number of channels on the water-flow side Numero passaggi lato acqua Anzahl der Durchläufe Wasserseite Nombre de passages côté eau	<b>d<sub>5</sub></b>	= Safety valve connection Attacco valvola di sicurezza Sicherheitsventilanschluß Raccord vanne de sûreté
<b>Tc</b>	= Condensing temperature Temperatura di condensazione Kondensationstemperatur Température de condensation	<b>d<sub>6</sub></b>	= Servicing connection Attacco di servizio Wartungsanschluß Raccord de service
<b>Tc med</b>	= Average condensing temperature Temperatura media di condensazione Mittlere Verdampfungstemperatur Température d'évaporation moyenne	<b>Vr</b>	= Refrigerant volume Volume refrigerante Kältemittelvolum Volume réfrigérant
<b>Tc bubble</b>	= bubble condensing temperature Temperatura di bubble Beginnende Verdampfungstemperatur (Siedepunkt) Température de bulbe	<b>Vw</b>	= Water volume Volume acqua Wasservolum Volume eau

# SERIE CF SERIES

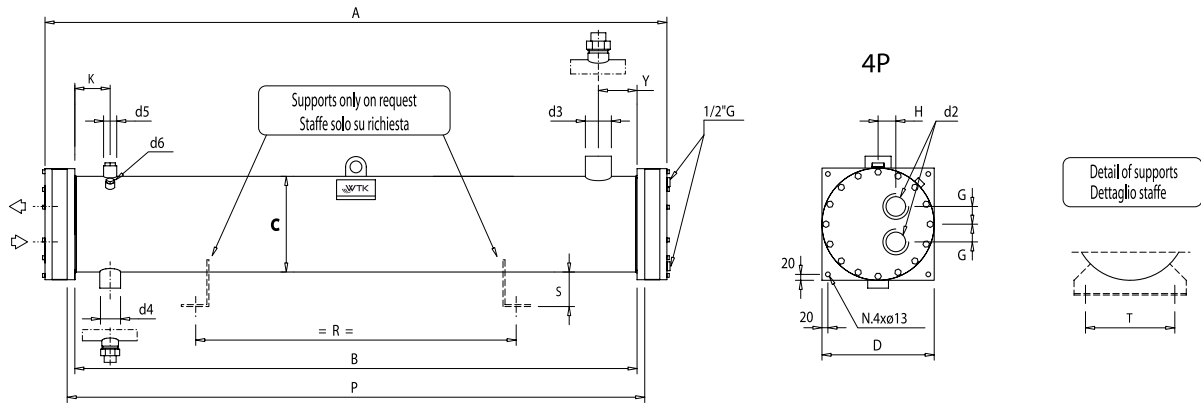


MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE			CF 10	CF 25	CF 40	CF 50	CF 60	CF 70	CF 80	CF 90	CF 105	CF 115	
<b>4P</b> <b>COOLING TOWER - ACQUA DI TORRE</b> NOMINAL DATA - DATI NOMINALI <b>R134a</b> Tc = 40 °C / Tw IN/OUT = 30/35°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Qn	kW	10	21	36	47	57	67	77	91	104	114	
		US ton	2,8	6	10,2	13,4	16,2	19,1	21,9	25,9	29,6	32,4	
	Mn	m <sup>3</sup> /h	1,7	3,6	6,2	8,1	9,8	11,5	13,2	15,7	17,9	19,6	
	Δp <sub>n</sub>	kPa	54	54	54	54	55	55	55	55	55	55	55
Mm	m <sup>3</sup> /h	2,2	4,4	7,8	10	12,2	14,4	16,6	20	22,2	24,4		
<b>4P</b> <b>CITY WATER - ACQUA DI POZZO</b> NOMINAL DATA - DATI NOMINALI <b>R134a</b> Tc = 33°C / Tw IN/OUT = 15/28°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Qn	kW	10	21	36	46	56	66	76	90	102	112	
		US ton	2,8	6	10,2	13,1	15,9	18,8	21,6	25,6	29	31,8	
	Mn	m <sup>3</sup> /h	0,7	1,4	2,4	3,0	3,7	4,4	5,0	6,0	6,7	7,4	
	Δp <sub>n</sub>	kPa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Mm	m <sup>3</sup> /h	1	2	3,5	4,5	5,5	6,6	7,6	9,1	10,1	11,1		
<b>DIMENSIONS</b> <b>DIMENSIONI</b> <b>ABMESSUNGEN</b> <b>DIMENSIONS</b>	A	mm	1088				1088				1088		
	B	mm	964				964				964		
	C	mm	168				168				194		
	D	mm	215				215				245		
	E	mm	38				38				43		
	F	mm	38				38				43		
	G	mm	40				40				47		
	H	mm	40				40				47		
	K	mm	100				100				100		
	P	mm	1000				1000				1000		
	R	mm	650				650				650		
	S	mm	65				65				65		
	T	mm	160				160				160		
Y	mm	108				108				108			
<b>CONNECTIONS - ATTACCHI</b> <b>ANSCHLUSSE - RACCORDS</b>	d1 (2P)*	Gas	2"				2"				2,1/2"		
	d2 (4P)	Gas	1,1/4"				1,1/4"				1,1/2"		
	d3 (ODS)	mm	28				28				35		
	d4 (ODS)	mm	22				22				22		
	d5	NPT	1/2"				1/2"				1/2"		
	d6	NPT	1/4"				1/4"				1/4"		
<b>VOLUME - VOLUME</b> <b>VOLUMEN - VOLUME</b>	Vr	dm <sup>3</sup>	13,3	12,4	11,1	10,3	15,5	14,7	13,8	19	18,2	17,3	
	Vw	dm <sup>3</sup>	2,1	2,9	4,2	5,1	6	6,8	7,7	9,5	10,4	11,3	
<b>CATEGORY - CATEGORIA - KATEGORY - CATEGORIE PED**</b>			II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	
<b>WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS</b>			kg	40	44	55	62	60	71	80	78	88	94

\*Only on request - solo su richiesta

\*\*PED category according to EU directive 97/23-CE - Categoria PED secondo la direttiva EU 97/23-CE


# SERIE CF SERIES

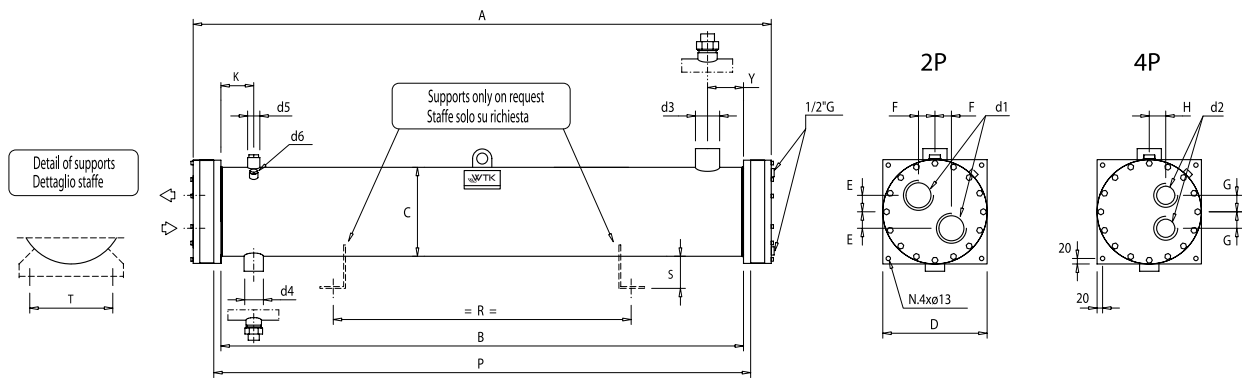

MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE			CF 120	CF 135	CF 160	CF 190	CF 210	CF 230	CF 270	CF 315	CF 355	CF 400	CF 440	CF 500	
<b>2P</b> <b>COOLING TOWER - ACQUA DI TORRE</b> NOMINAL DATA - DATI NOMINALI <b>R134a</b> Tc = 40 °C / Tw IN/OUT = 30/35°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Q <sub>n</sub>	kW	115	136	157	188	209	230	272	313	355	397	439	492	
		US ton	32,7	38,7	44,6	53,5	59,4	65,4	77,3	89	100,9	112,9	124,8	139,9	
		Mn	m <sup>3</sup> /h	19,8	23,4	27,0	32,3	35,9	39,6	46,8	53,8	61,1	68,3	75,5	84,6
		Δp <sub>n</sub>	kPa	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
<b>4P</b> <b>CITY WATER - ACQUA DI POZZO</b> NOMINAL DATA - DATI NOMINALI <b>R134a</b> Tc = 33,5 °C / Tw IN/OUT = 15/30°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Q <sub>n</sub>	kW	117	139	161	193	214	236	278	321	364	407	450	503	
		US ton	33,3	39,5	45,8	54,9	60,9	67,1	79	91,3	103,5	115,7	128	143	
		Mn	m <sup>3</sup> /h	6,7	8,0	9,2	11,1	12,3	13,5	15,9	18,4	20,9	23,3	25,8	28,8
		Δp <sub>n</sub>	kPa	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
<b>DIMENSIONS</b> DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	A	mm	2088			2088			2132						
	B	mm	1964			1964			1950						
	C	mm	168			194			273						
	D	mm	215			245			325						
	E	mm	38			43			55						
	F	mm	38			43			55						
	G	mm	40			47			73						
	H	mm	40			47			50						
	K	mm	100			100			100						
	P	mm	2000			2000			2000						
	R	mm	1500			1500			1500						
	S	mm	65			65			105						
	T	mm	160			160			300						
Y	mm	108			108			108							
<b>CONNECTIONS - ATTACCHI</b> ANSCHLUSSE - RACCORDS	d1 (2P)	Gas	2"			2,1/2"			3"						
	d2 (4P)	Gas	1,1/4"			1,1/2"			2"						
	d3 (ODS)	mm	42			54			64						
	d4 (ODS)	mm	28			35			54						
	d5	NPT	1"			1"			2x1"						
	d6	NPT	1/4"			1/4"			1/4"						
<b>VOLUME - VOLUME</b> VOLUMEN - VOLUME	V <sub>r</sub>	dm <sup>3</sup>	31,9	30,2	28,4	39,4	37,7	36	85,9	82,4	79	75,5	72	66,9	
	V <sub>w</sub>	dm <sup>3</sup>	10,7	12,4	14,2	17,4	19,1	20,8	26	29,4	32,9	36,3	39,8	45	
<b>CATEGORY - CATEGORIA - KATEGORY - CATEGORIE PED*</b>			II	II	II	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
<b>WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS</b>			kg	89	95	105	122	130	143	199	216	240	255	274	303

\*PED category according to EU directive 97/23-CE - Categoria PED secondo la direttiva EU 97/23-CE

# SERIE CF SERIES

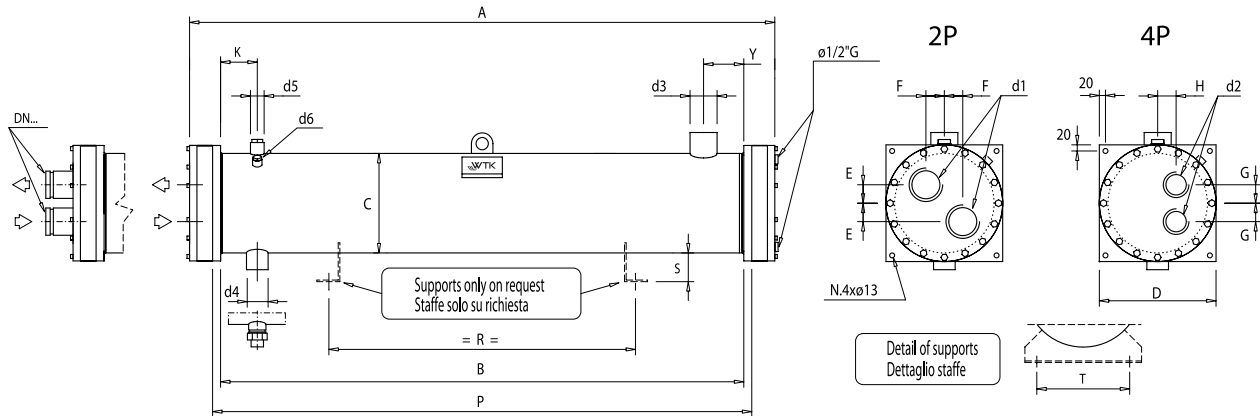

MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE			CF 565	CF 625	CF 670	CF 750	CF 855	CF 960	CF 1085	CF 1230	CF 1335	CF 1545	CF 1750	
<b>2P</b> <b>COOLING TOWER - ACQUA DI TORRE</b> <b>NOMINAL DATA - DATI NOMINALI</b> <b>R134a</b> Tc = 40 °C / Tw IN/OUT = 30/35°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Q <sub>n</sub>	kW	564	627	669	752	857	961	1086	1233	1337	1546	1734	
		US ton	160,4	178,3	190,2	213,8	243,7	273,3	308,8	350,6	380,2	439,6	493,1	
	Mn	m <sup>3</sup> /h	97,0	107,8	115,1	129,3	147,4	165,3	186,8	212,1	230,0	265,9	298,2	
	Δp <sub>n</sub>	kPa	42	42	42	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Mm	m <sup>3</sup> /h	120	133	142	160	182	204	231	262	284	328	368		
<b>4P</b> <b>CITY WATER - ACQUA DI POZZO</b> <b>NOMINAL DATA - DATI NOMINALI</b> <b>R134a</b> Tc = 33,5 °C / Tw IN/OUT = 15/30°C Subcooling = 3°C Fouling Factor = 0,000043 m <sup>2</sup> K/W	Q <sub>n</sub>	kW	578	643	686	771	878	985	1114	1264	1371	1585	1778	
		US ton	164,4	182,8	195,1	219,2	249,7	280,1	316,8	359,4	389,8	450,7	505,6	
	Mn	m <sup>3</sup> /h	33,1	36,9	39,3	44,2	50,3	56,5	63,9	72,5	78,6	90,9	101,9	
	Δp <sub>n</sub>	kPa	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Mm	m <sup>3</sup> /h	40	45	48	54	61	68	77	88	95	110	123		
<b>DIMENSIONS</b> <b>DIMENSIONI</b> <b>ABMESSUNGEN</b> <b>DIMENSIONS</b>	A	mm	2192			2222			2350			2350		
	B	mm	1950			1950			1940			1940		
	C	mm	324			406			457			508		
	D	mm	380			480			520			570		
	E	mm	55			90			120			130		
	F	mm	55			90			120			130		
	G	mm	70			80			110			115		
	H	mm	70			80			85			100		
	K	mm	100			100			100			100		
	P	mm	2000			2000			2000			2000		
	R	mm	1500			1500			1500			1500		
	S	mm	105			120			120			120		
	T	mm	300			400			400			500		
	Y	mm	140			140			140			140		
<b>CONNECTIONS - ATTACCHI</b> <b>ANSCHLUSSE - RACCORDS</b>	d1 (2P)	Gas	DN 100			DN 125			DN 150			DN 150		
	d2 (4P)	Gas	3"			DN 100			DN 125			DN 125		
	d3 (OD)	mm	89			114,3			114,3			141,3		
	d4 (OD)	mm	60,3			76			76			89		
	d5	NPT	2 x 1"			3 x 1"			3 x 1"			4 x 1"		
	d6	NPT	1/4"			1/4"			1/4"			1/4"		
<b>VOLUME - VOLUME</b> <b>VOLUMEN - VOLUME</b>	V <sub>r</sub>	dm <sup>3</sup>	99,8	97,5	95,5	178,7	172,5	163,9	153,5	207,8	199,2	254,4	238,9	
	V <sub>w</sub>	dm <sup>3</sup>	51,8	57,1	60,5	71	79,7	88,3	98,7	113,4	122	142,1	157,6	
<b>CATEGORY - CATEGORIA - KATEGORY - CATEGORIE PED*</b>			III	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	
<b>WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS</b>			kg	350	372	390	385	412	435	460	515	540	670	710

\*PED category according to EU directive 97/23-CE - Categoria PED secondo la direttiva EU 97/23-CE